

**Anlage: Abwassergruppe Nitzbachtal, Teil II - Untersuchungsabschnitt 2014**

		MW- / SW-Kanäle		RW-Kanäle		Verbindungssammler	
		Schächte	[%]	Schächte	[%]	Schächte	[%]
<b>Zustandsklasse nach DWA-M 149-3</b>							
ZKL 0		4	5,6	5	14,3	1	2,6
ZKL 1		1	1,4	4	11,4	0	0,0
ZKL 2		5	7,0	3	8,6	11	28,2
ZKL 3		18	25,4	3	8,6	9	23,1
ZKL 4		9	12,7	4	11,4	3	7,7
ZKL 5		20	28,2	7	20,0	15	38,5
kein TV		14	19,7	9	25,7	0	0,0
<b>Summe:</b>		<b>71</b>	<b>100,0</b>	<b>35</b>	<b>100,0</b>	<b>39</b>	<b>100,0</b>

		Haltungen		Haltungen		Haltungen	
			[%]		[%]		[%]
<b>Zustandsklasse nach DWA-M 149-3</b>							
ZKL 0		1	0,8	6	10,5	1	2,2
ZKL 1		2	1,6	10	17,5	0	0,0
ZKL 2		3	2,3	6	10,5	2	4,4
ZKL 3		23	17,8	9	15,8	3	6,7
ZKL 4		1	0,8	1	1,8	1	2,2
ZKL 5		97	75,2	25	43,9	38	84,4
kein TV		2	1,6	0	0,0	0	0,0
<b>Summe:</b>		<b>129</b>	<b>100,0</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>	<b>45</b>	<b>100,0</b>

**Sanierungszeitraum gem. DWA-M 149-3:**

Zustandsklasse 0 = sofort

Zustandsklasse 1 = kurzfristig


Zustandsklasse 2 = mittelfristig

Zustandsklasse 3 = langfristig


Zustandsklasse 4 = kein Handlungsbedarf

Zustandsklasse 5 = keine Mängel


## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - MW/SW-Kanäle

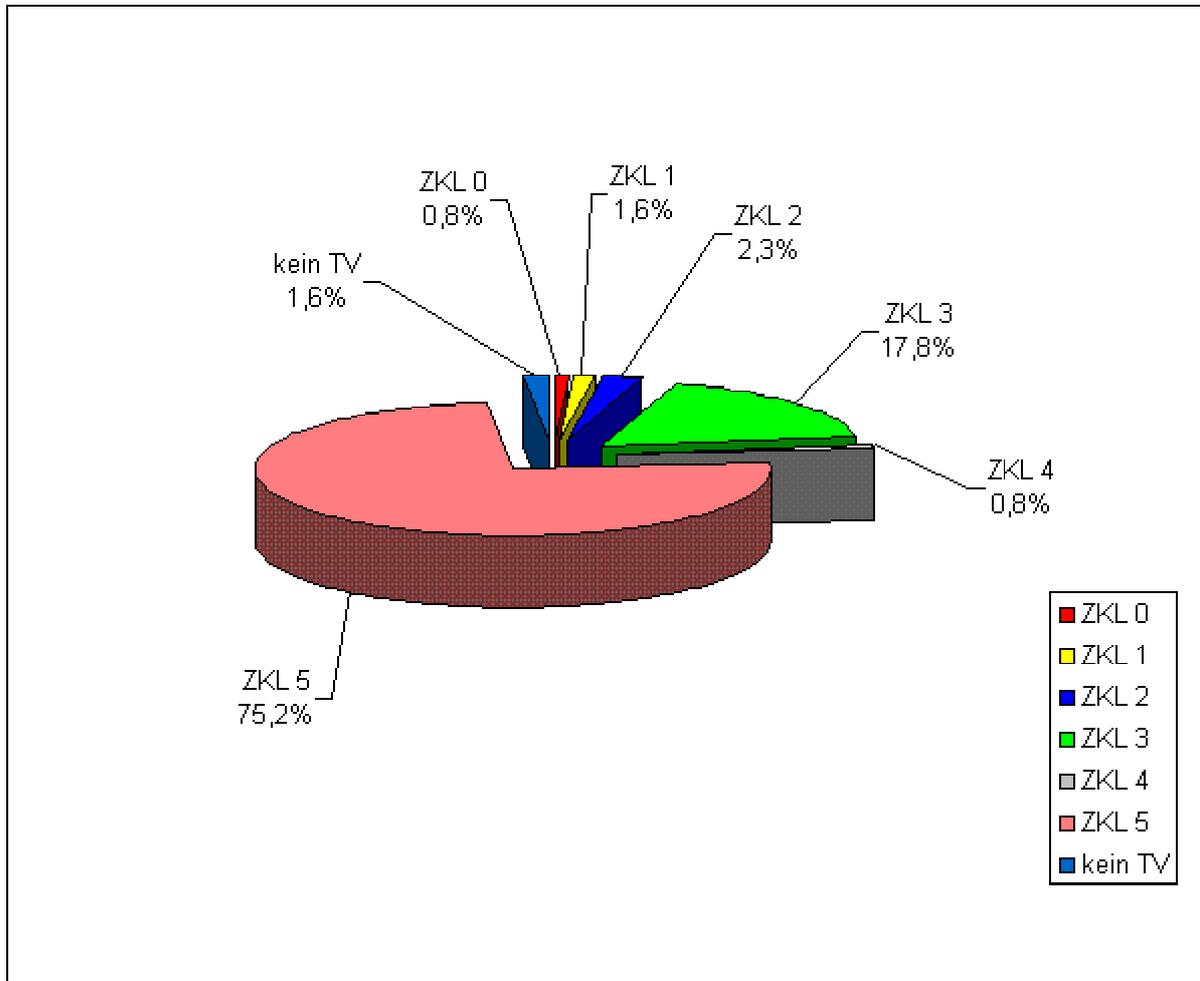


## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - RW-Kanäle

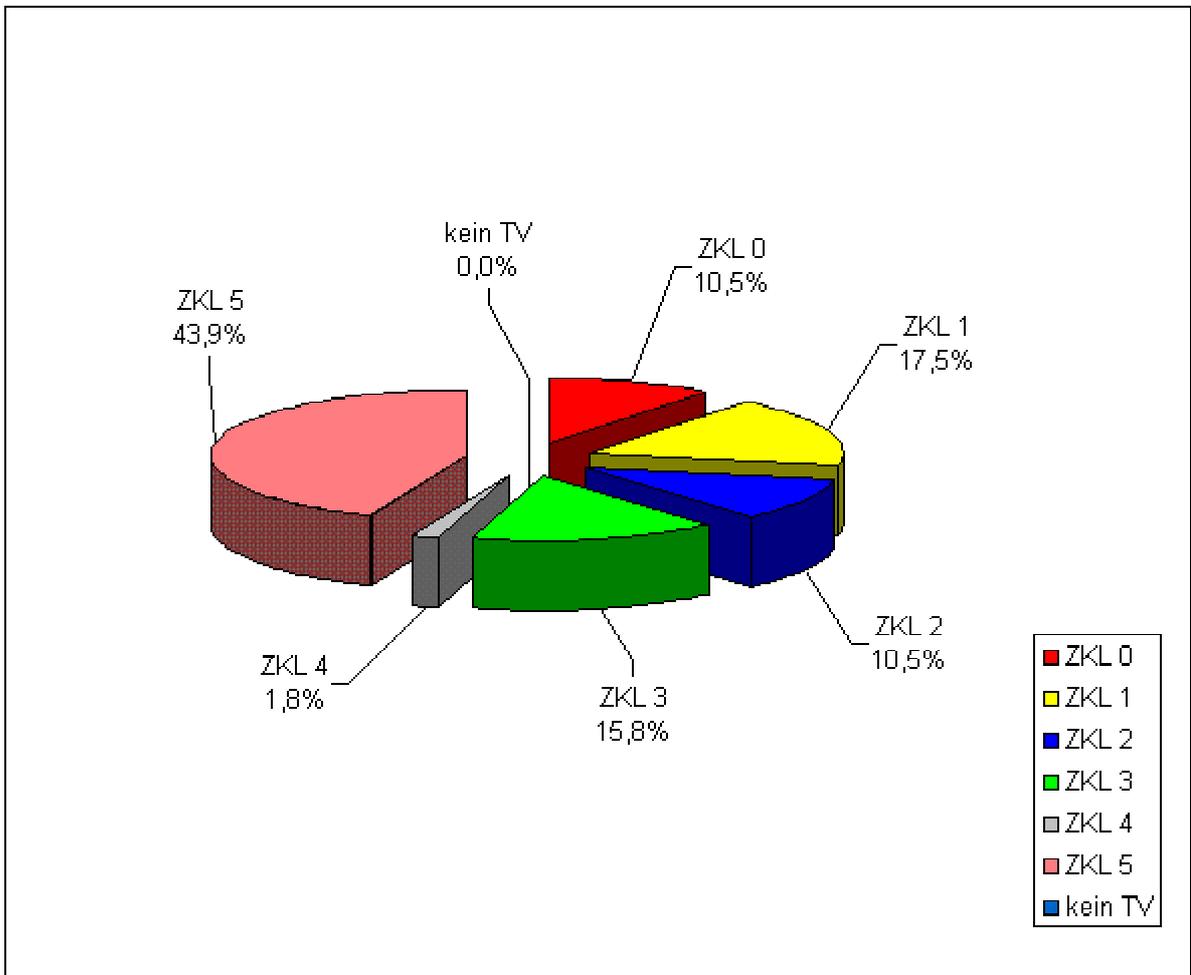


## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - Verbindungssammler

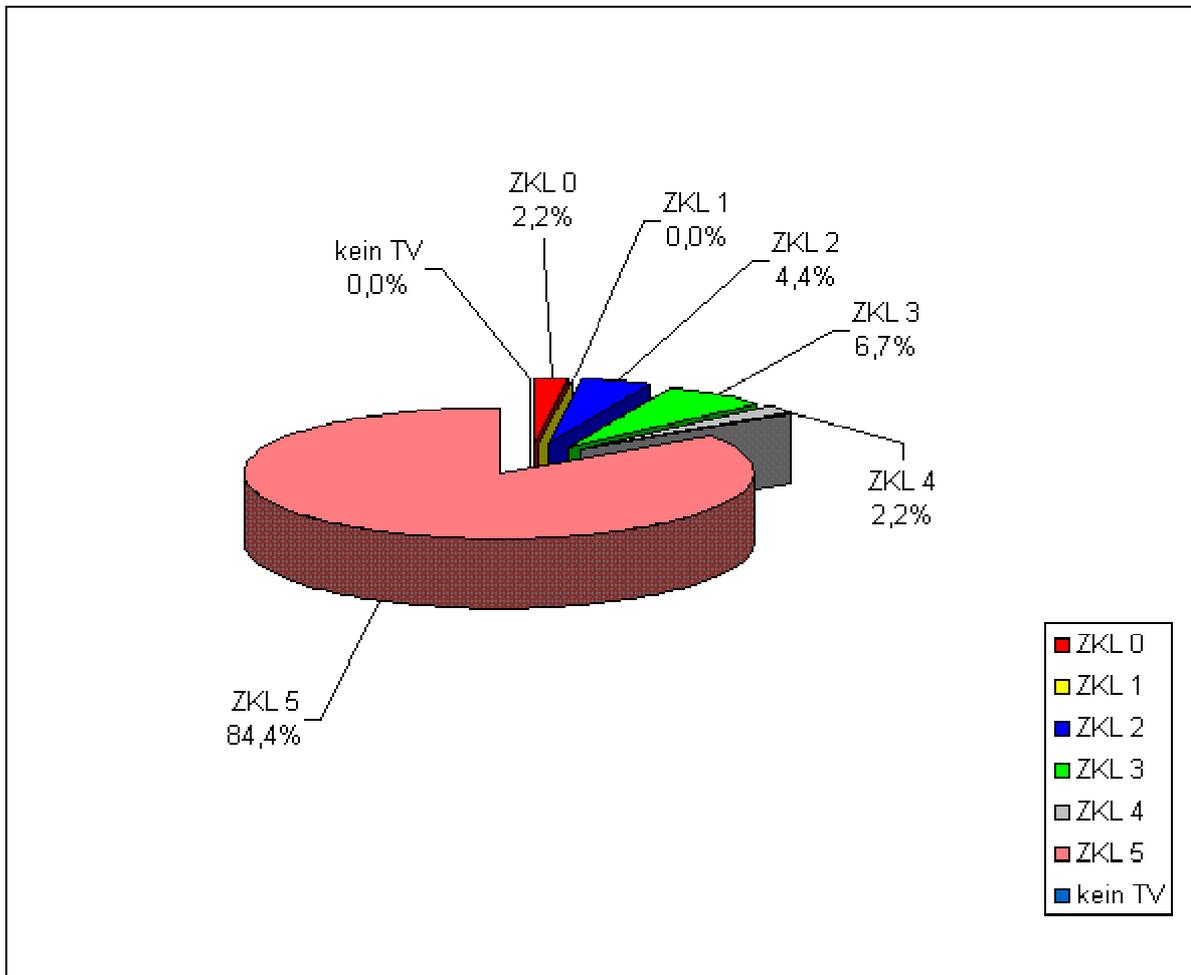

## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - MW/SW-Schächte

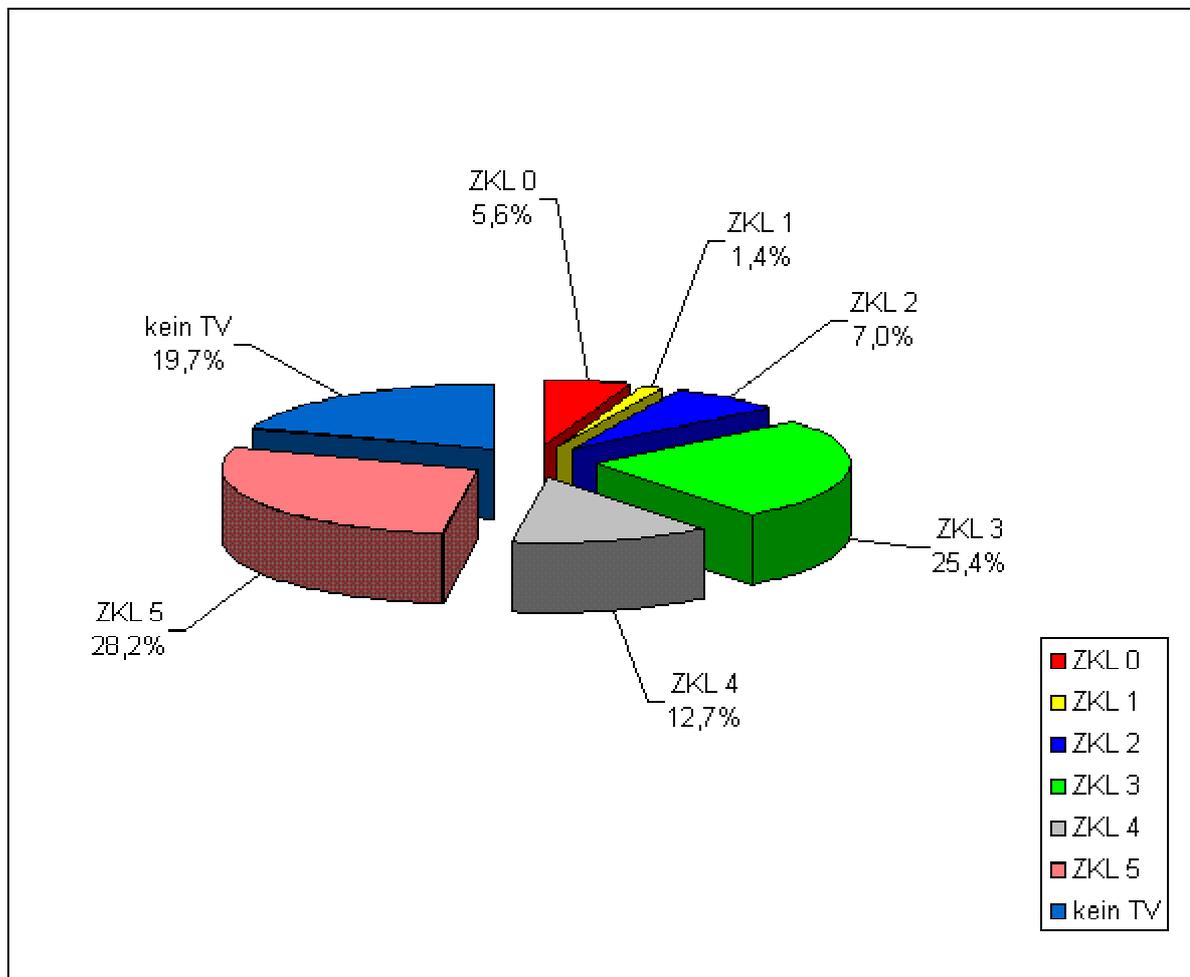

## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - RW-Schächte

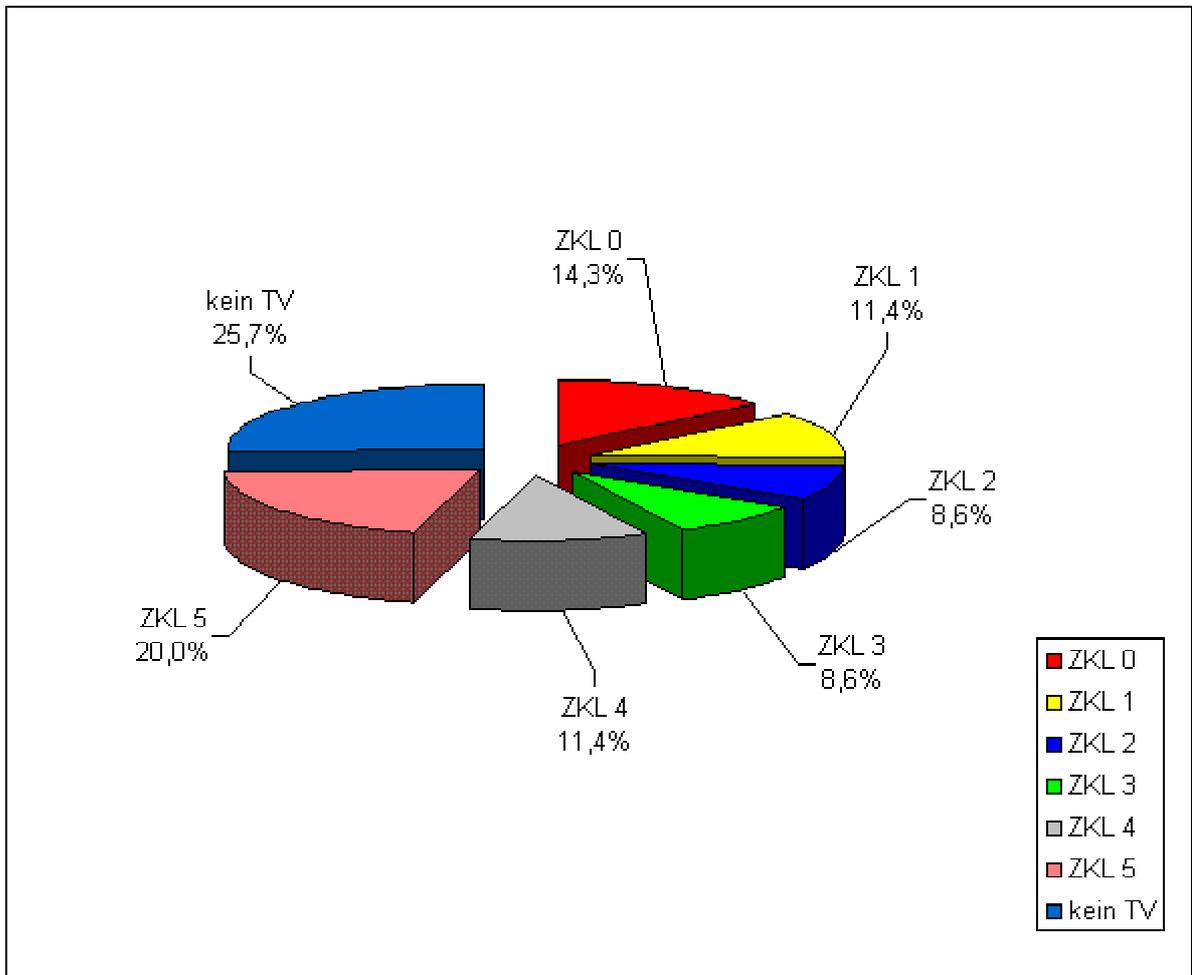

## Zustandsklassen nach DWA-Merkblatt 149-3 - Samlerschächte

