




LAGEPLAN




GEMEINDEHAUS ANSICHT SÜD-OST



GEMEINDEHAUS ANSICHT SÜD-WEST

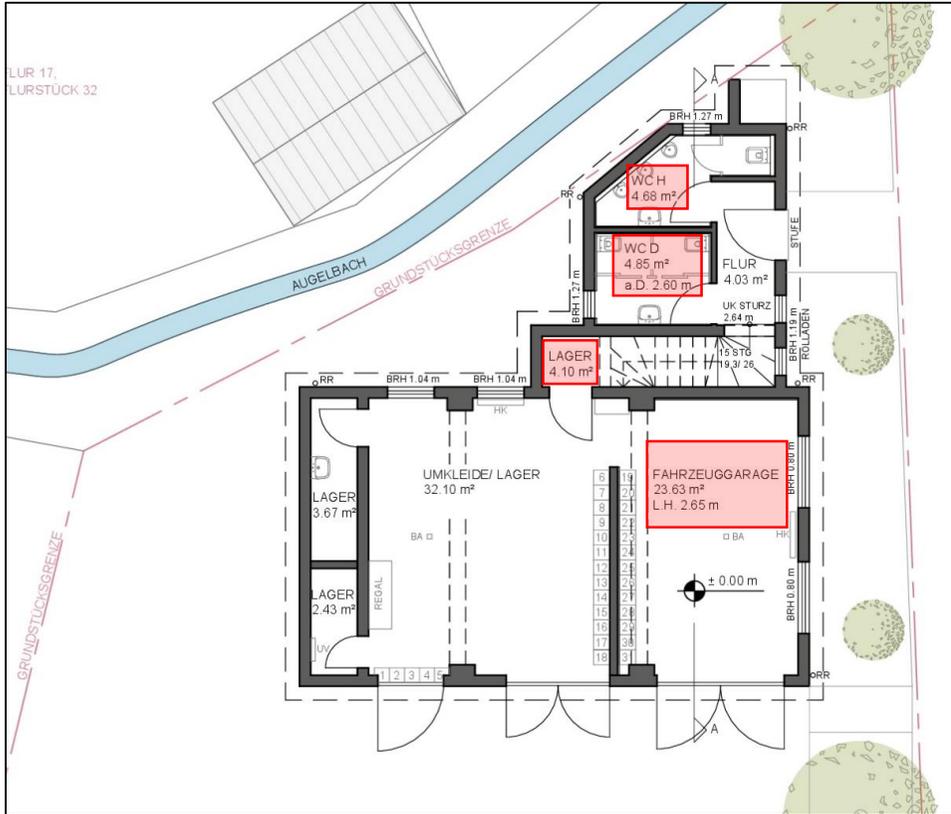

GRUNDRISS ERDGESCHOSS - BESTAND

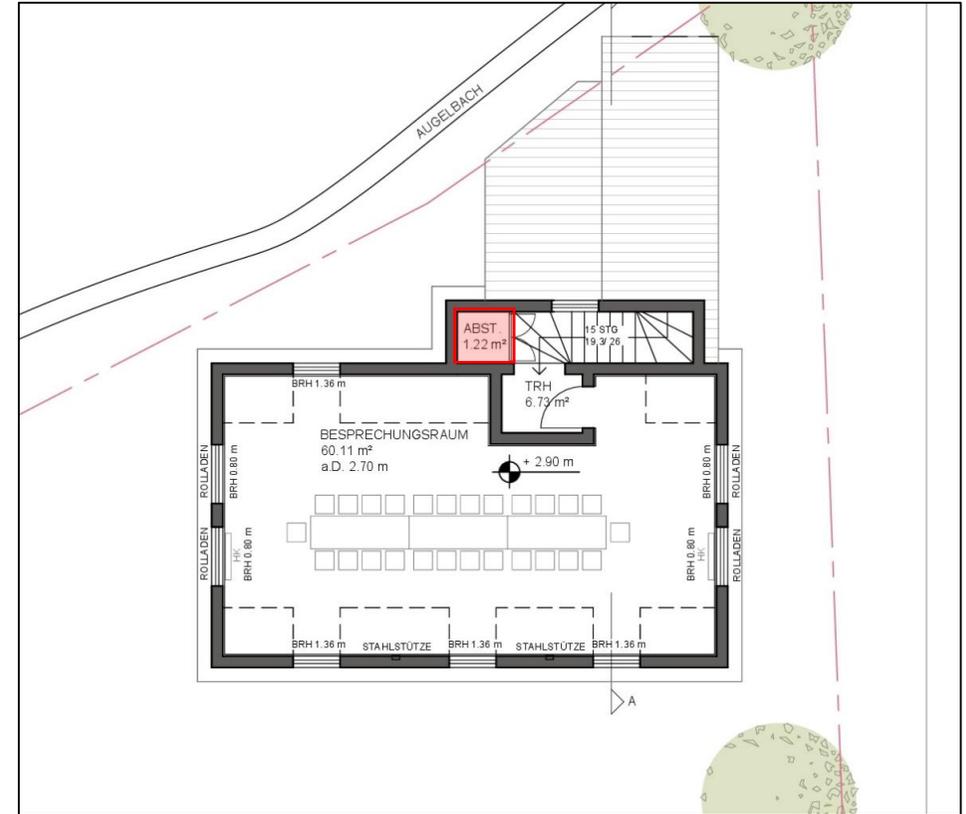


GRUNDRISS OBERGESCHOSS - BESTAND

DEFIZITE GEBÄUDE:

- Sanitärräume
- Fahrzeuggarage
- Lager Treppe
- 2. Rettungsweg OG

ANFORDERUNGEN UNFALLKASSE FEUERWEHR:

- Sanitär- und Duschkmöglichkeiten
- Tor mind. 1 Meter breiter als Fahrzeug
- Stellplatzfläche vor der Fahrzeughalle
- Verkehrsraum um Fahrzeug (mind. 0.5 m bei geöffneter Tür)
- Geschlechtergetrennte Umkleiden

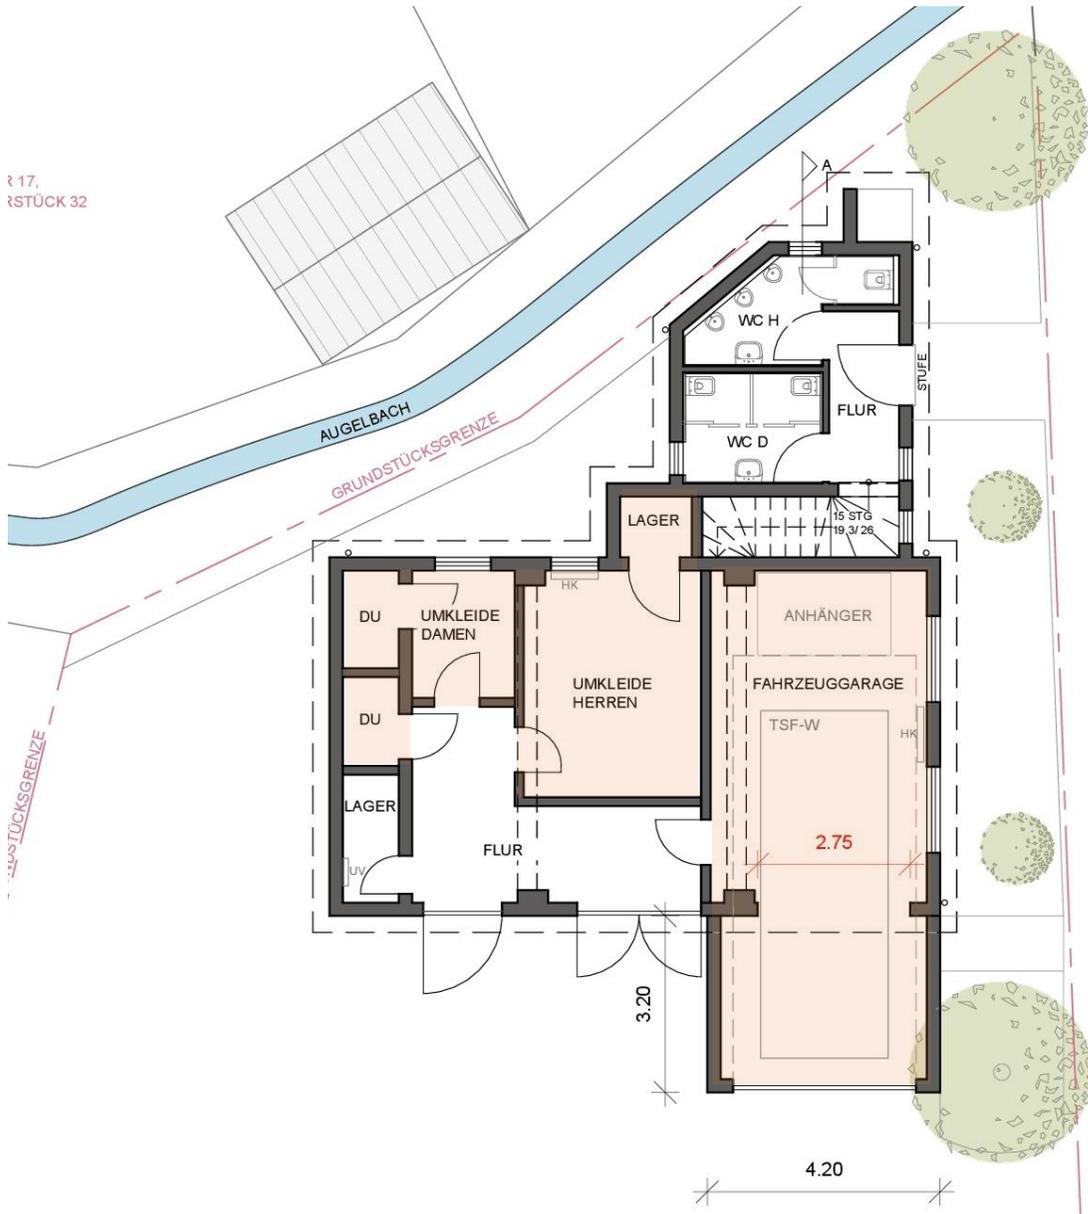

ERWEITERUNG ABMESSUNG:

- ca. 3.20 x 4.20 m = 13.45 m²


VORTEIL:

- Kostengünstigste Variante

NACHTEIL:

- Engstelle Fahrzeuggarage!
- Anforderungen der Unfallkasse können nicht erfüllt werden!
- Fahrzeughöhe max. 2.55 m – Anpassen der Fahrzeughöhe
- Entfernen Sturz Fahrzeuggarage – Statische Ausgleichsmaßnahme Deckenebene


32

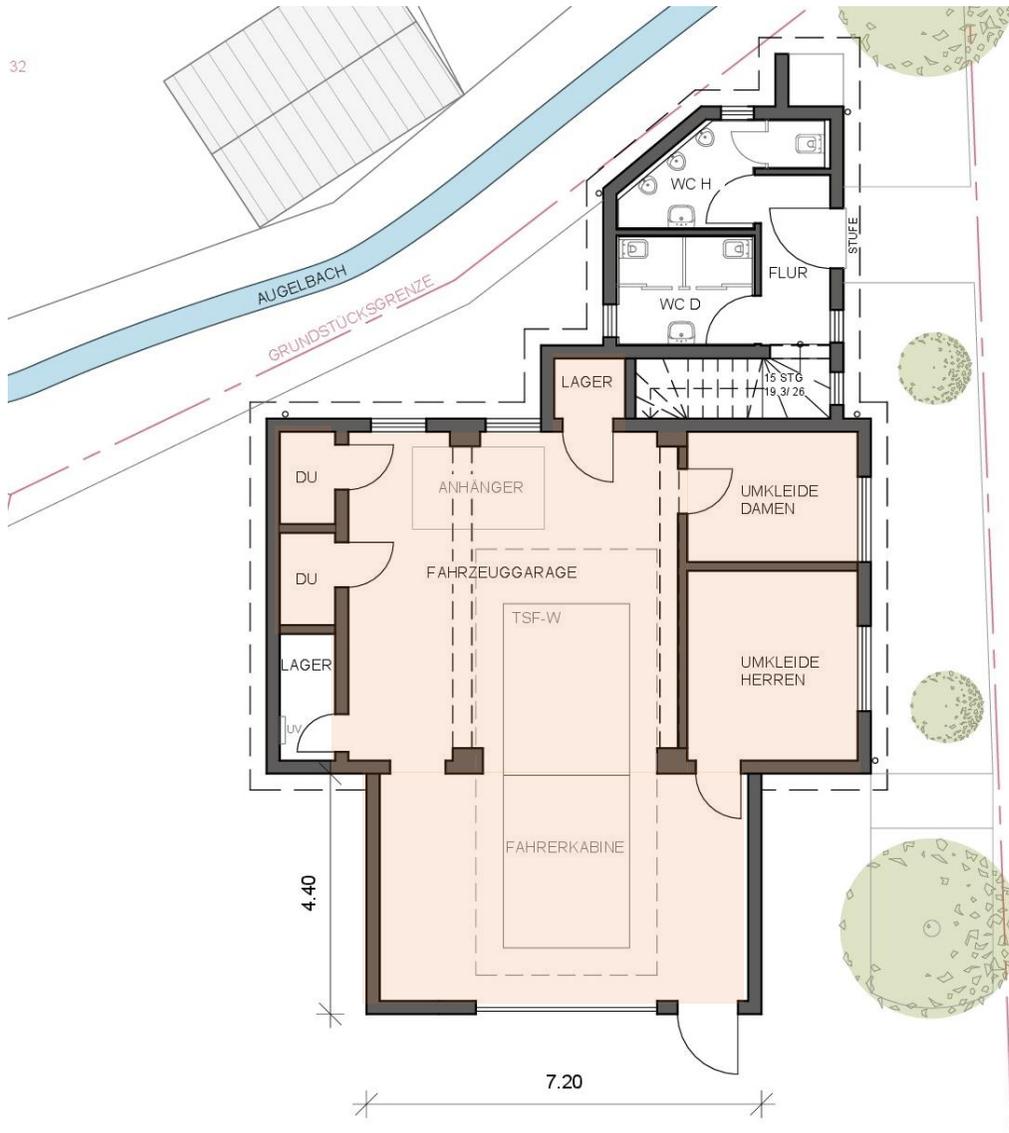**ERWEITERUNG ABMESSUNG:**- ca. 4.40 x 7.20 m = 31.70 m²**VORTEIL:**

- Anforderung der Unfallkasse können größtenteils erfüllt werden
- Problemloses Einsteigen in das Fahrzeug
- Schaffen eines großzügigen Raumes
- Baum kann erhalten bleiben
- Leichtes Anhängen des Schlauchanhängers im Einsatzfall

NACHTEIL:

- Fahrzeughöhe max. 2.55 m – Anpassen der Fahrzeughöhe (Raumhöhe 2.58 m)
- Entfernen Sturz Fahrzeuggarage – Statische Ausgleichsmaßnahme Deckenebene

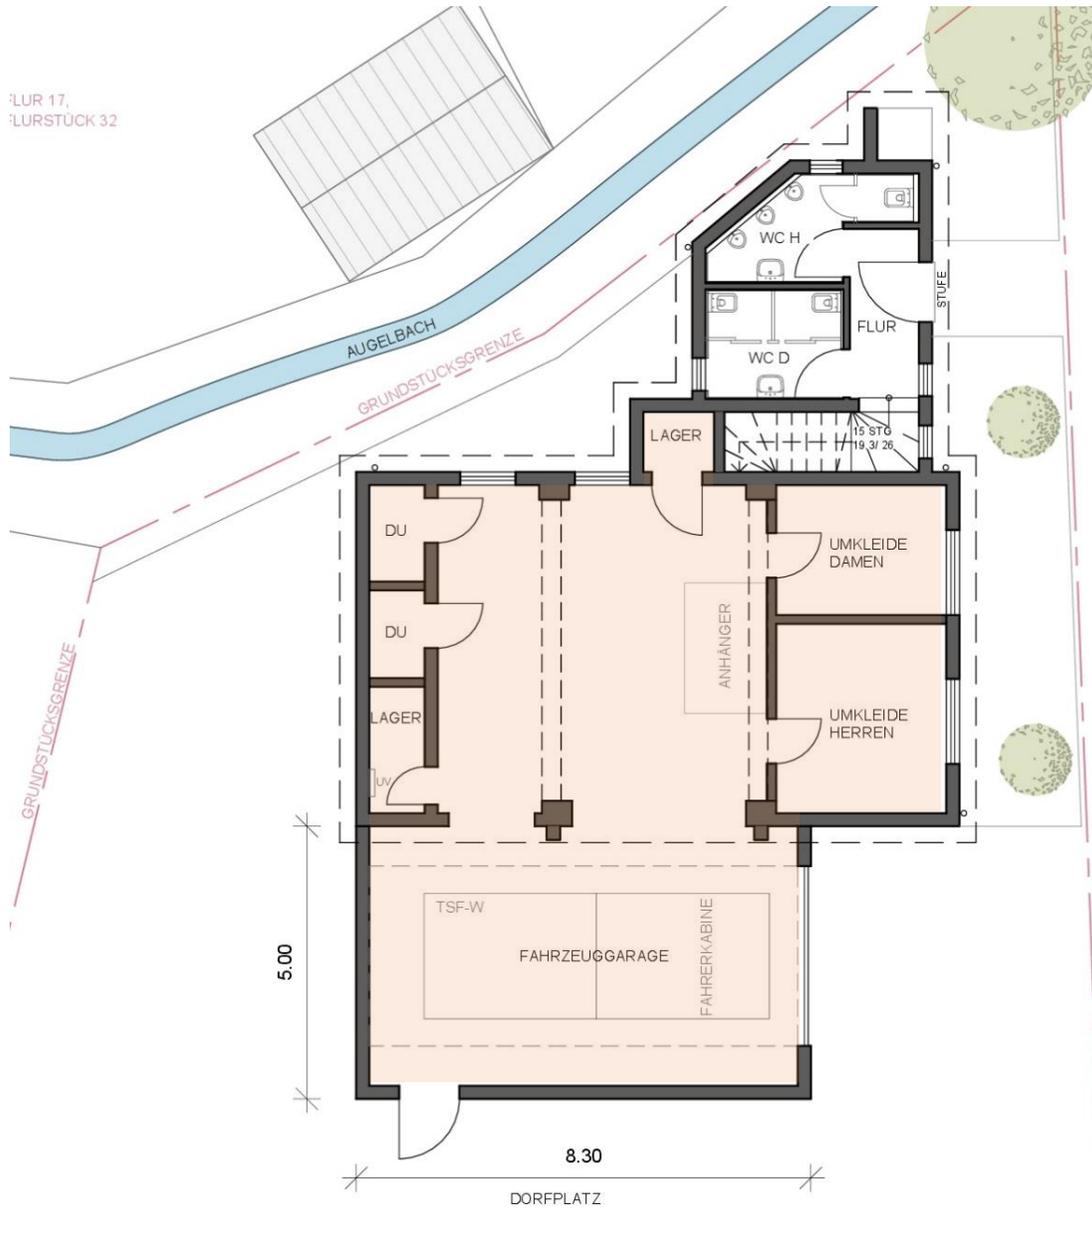**ERWEITERUNG ABMESSUNG:**

- ca. 5.00 x 8.30 m = 41.50 m²

VORTEIL:

- Anforderung der Unfallkasse können größtenteils erfüllt werden.
- Fahrzeughöhe muss nicht reduziert werden
- Autarke Statik für Erweiterung
- Schaffen eines großzügigen Raumes

NACHTEIL:

- **Kostenintensiv**
- Stellplatzfläche vor dem Gebäude fehlt
- Entfernen Baum
- Erscheinungsbild Bestandsgebäude
- Geht über Stellplatzerweiterung hinaus – Feuerwehrbedarfsplan?
- Schlauchanhänger muss im Einsatzfall nachgeführt werden